

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM CÔNG BỐ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Năm 2025

MỤC LỤC

I. TRANG CÔNG BỐ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG.....	2
1. Trang công bố kết quả quan trắc trong 30 ngày gần nhất.....	2
Hình 1	2
Hình 2	3
II. ỨNG DỤNG ĐỌC KẾT QUẢ ĐƯỢC TRẢ VỀ TỪ CÁC THIẾT BỊ DATALOGGER.....	3

I. TRANG CÔNG BỐ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

1. Trang công bố kết quả quan trắc trong 30 ngày gần nhất

- Đường dẫn truy cập: <http://113.163.222.86/webcongbo/>

- Mô tả: Trang công bố kết quả trong thời gian tối thiểu 30 ngày theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 102 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

+ Chọn điểm quan trắc để xem giá trị quan trắc nước thải của từng vị trí công bố.

+ Chọn “*Xuất dữ liệu*” để xuất dữ liệu ra tập tin.

Hình 1

Công bố quan trắc



Trang chủ

Trà cứu công khai

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn

Trang chủ / Công bố quan trắc

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc	Điểm quan trắc	Từ thời điểm	Đến thời điểm
Quan trắc nước thải	Trạm xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghiệp Mỹ X	08/04/2025 10:20	08/05/2025 10:20

Số hàng dữ liệu: 10 (08/04/25 10:20-08/05/25 10:20)

☐ Có định tiêu đề dữ liệu

TT	Thời điểm	pH [5.50 - 9]	COD (mg/l) [< 135]	Temp (oC) [< 40]	Flowin	NH4+ [< 9]	Flowout	TSS (mg/l) [< 90]
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	08/05/2025 10:20	6.94	15.34	29.42	28.94	0.32	431.29	7.49
2	08/05/2025 10:15	6.95	15.27	29.48	28.71	0.33	0	7.48
3	08/05/2025 10:10	6.94	15.20	29.46	31.89	0.33	0	7.48
4	08/05/2025 10:05	6.94	15.35	29.43	32.05	0.33	0	7.49
5	08/05/2025 10:00	6.94	15.34	29.41	33.17	0.33	0	7.49
6	08/05/2025 09:55	6.94	15.45	29.41	32.42	0.33	0	7.49
7	08/05/2025 09:50	6.94	15.42	29.45	33.10	0.32	0	7.49
8	08/05/2025 09:45	6.94	15.31	29.43	33.41	0.31	0	7.49
9	08/05/2025 09:40	6.94	15.31	29.42	29.50	0.30	0	7.49
10	08/05/2025 09:35	6.93	15.36	29.40	29.92	0.30	0	7.51

b. Trang công bố kết quả quan trắc tại thời điểm mới nhất

- Đường dẫn truy cập:

<http://113.163.222.86/webcongbo/CongBo/pPanoled.aspx>

- Mô tả: Hiện thị lần lượt các trạm công bố tại thời điểm mới nhất, trong 60 giây tự động chuyển qua điểm công bố khác (nếu có).


Hình 2



II. ỨNG DỤNG ĐỌC KẾT QUẢ ĐƯỢC TRẢ VỀ TỪ CÁC THIẾT BỊ DATALOGGER

Mô tả: đọc kết quả được trả về từ các thiết bị datalogger như các định dạng sau *.txt,... được lưu trữ trên máy chủ của doanh nghiệp và lưu vào cơ sở dữ liệu:


Hình 1

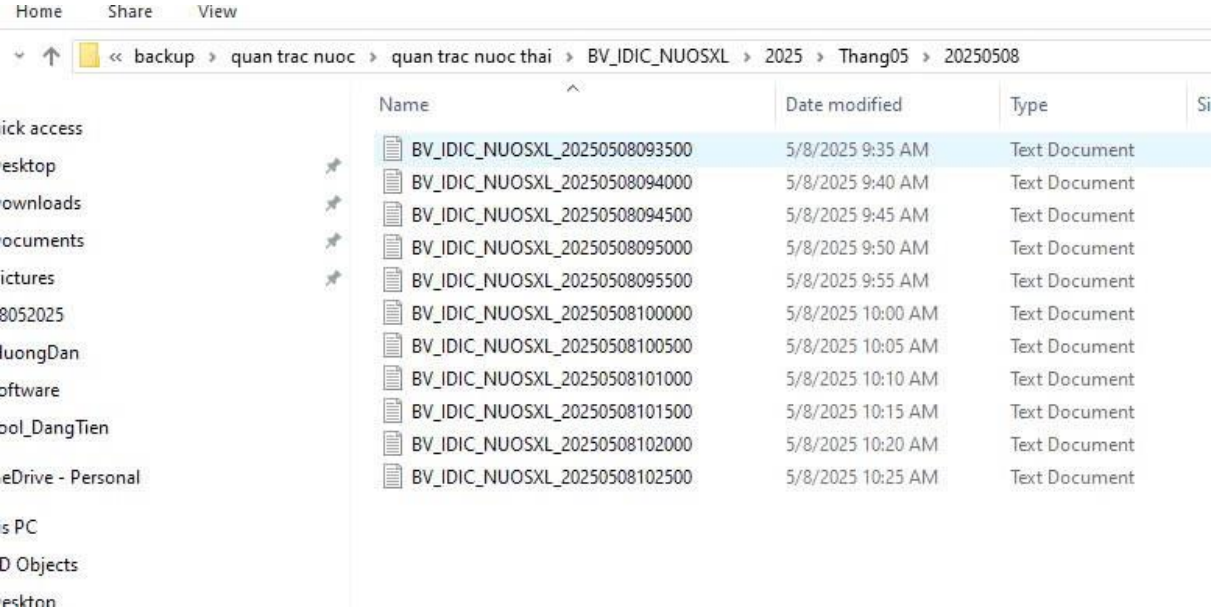

Thực hiện cấu hình đường dẫn đến thư mục để đọc:

Tạo thư mục congboquantracfile và chứa các thư mục sau:

Hình 3

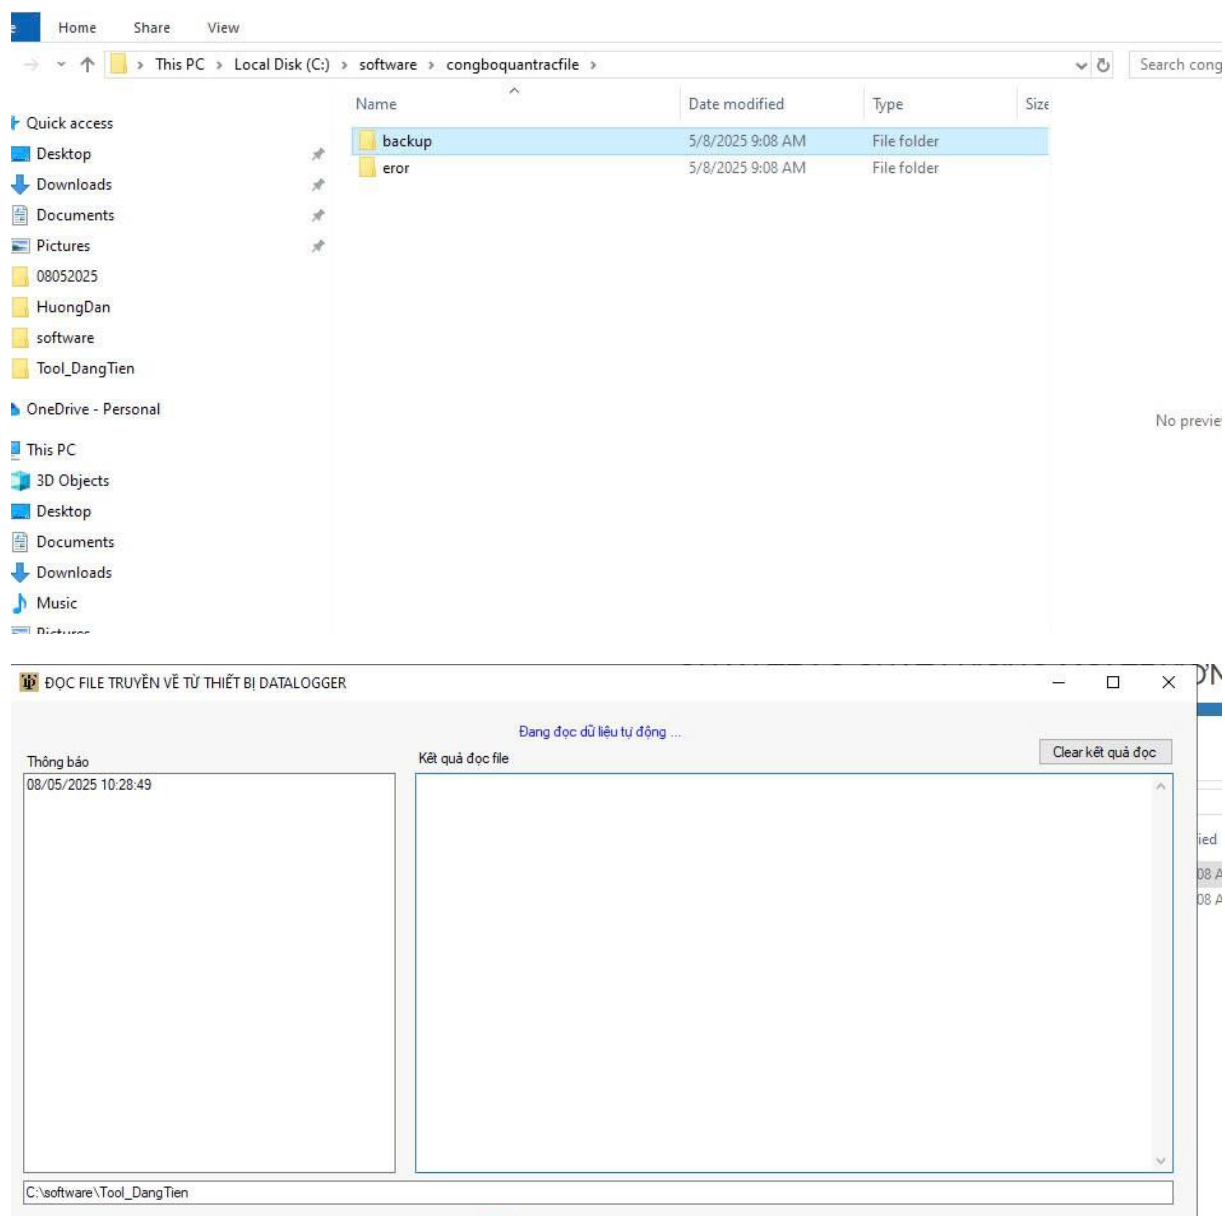

Đã thực hiện cấu hình thông số cho 01 điểm quan trắc.

---o0o---